

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N°

FECHA: 19/08/2020
HORA: 2:00 – 2:30 p.m.
LUGAR: La reunión se realizó a través de canales digitales (*Google Meet*).

ASISTENTES: Leonardo N. Guerrero L. - Evaluador VASB
 Carolina Mejía, Carolina Acevedo - GESTOR PDA-PAP SANTANDER
 Carlos Jiménez - Infraestructura M/pio. Villanueva SANTANDER

TEMA DE LA REUNIÓN: Construcción de Pozos profundos para Villanueva, Santander

ORDEN DEL DIA: Reporte de información del proyecto recaudada y disponible por parte del M/pio. de Villanueva.

Antecedentes: Asistencia técnica del 06/08/2020

Temas tratados: Estudios técnicos para la construcción de pozos profundos para el abastecimiento de agua de la población urbana de Villanueva.

Notas y consideraciones finales:

El proyecto de explotación de agua subterránea para el abastecimiento de agua en Villanueva se presentará de manera independiente a su símil para Barichara, es decir no en conjunto como inicialmente lo tenía previsto ESANT, gestor del PDA, Santander.


A la fecha falta ajustar parte de la información compartida en medio digital (Google Drive) pero se prevé que para el sábado 22 de agosto estará disponible en ese medio.

Se programó nueva mesa de asistencia técnica para el miércoles 26 de agosto con el propósito de informar el resultado de la evaluación preliminar por parte del VASB.

Compromisos (*Si aplica*):

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Cargar los ajustes al proyecto en la carpeta compartida en medio digital.	Carlos Jiménez – Alcaldía de Villanueva.	22/08/2020
Evaluar la información compartida del proyecto.	Leonardo Guerrero Laverde - VASB	26/08/2020

FIRMAS: 

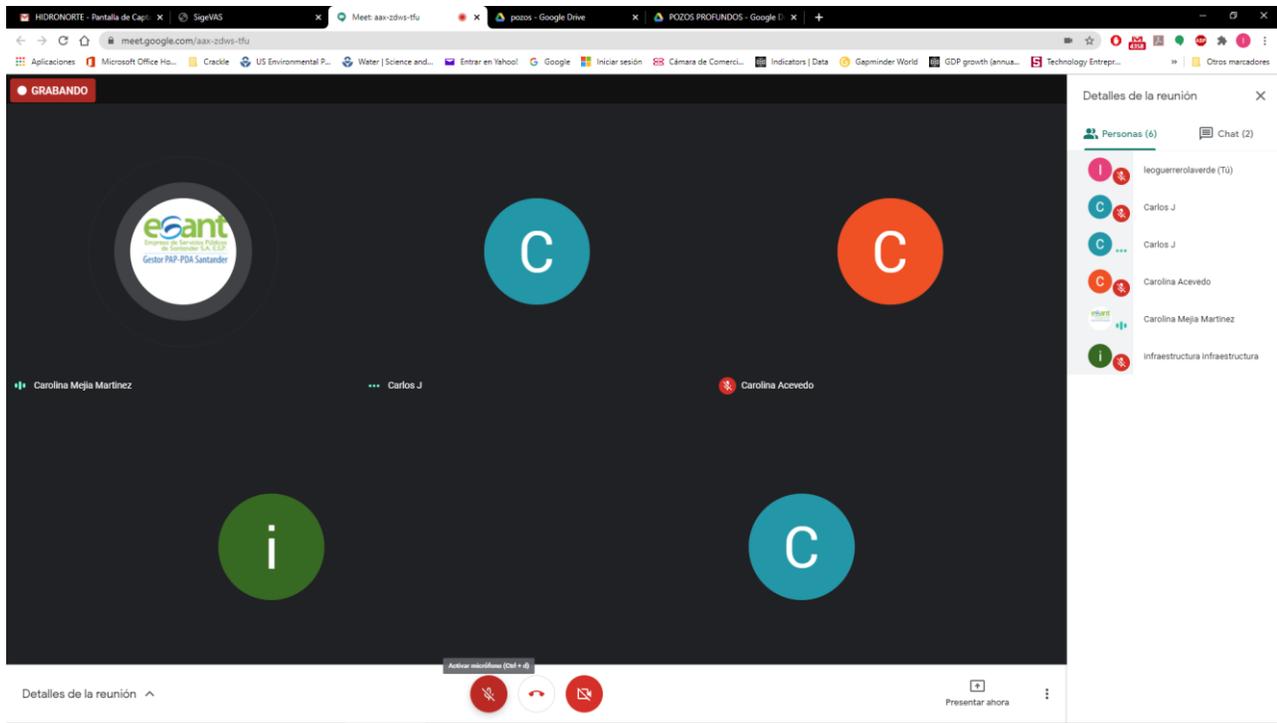

Anexos: registro fotográfico y lista de asistencia.

Elaboró: / Leonardo Guerrero L. - Contratista MVCT
Fecha: 19/08/2020