	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-17

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA No. SIN

FECHA: 28/09/2020

HORA: 11:00 am

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO
Migue Ángel Castro	Asesor	MVCT	mcastro@minvivienda.gov.co
Mauricio Cifuentes C.	Consultor	Apulo	Planmaestroapulo@gmail.com
Wilber Sabio	Consultor	Apulo	Planmaestroapulo@gmail.com
Fernando Ardila	Consultor	Apulo	Planmaestroapulo@gmail.com
Ghisel González Grey	Contratista	MVCT	gagonzalez@minvivienda.gov.co

TEMA DE LA REUNIÓN:

El objeto es atender la solicitud del consultor del proyecto, sobre los componentes modelo hidráulico y PTAP del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Apulo (Cundinamarca).

ORDEN DEL DIA:


- Antecedentes
- Ajustes del componente PTAP
- Conclusiones y recomendaciones.
- Compromisos.

Antecedentes:


El proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LOS SISTEMAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APULO FASE I, fue evaluado el 07 de julio de 2020, se realiza la presente reunión para revisión del componente PTAP, tanques de almacenamiento y redes de acueducto.

Ajustes del componente PTAP:

Presiones 6am:

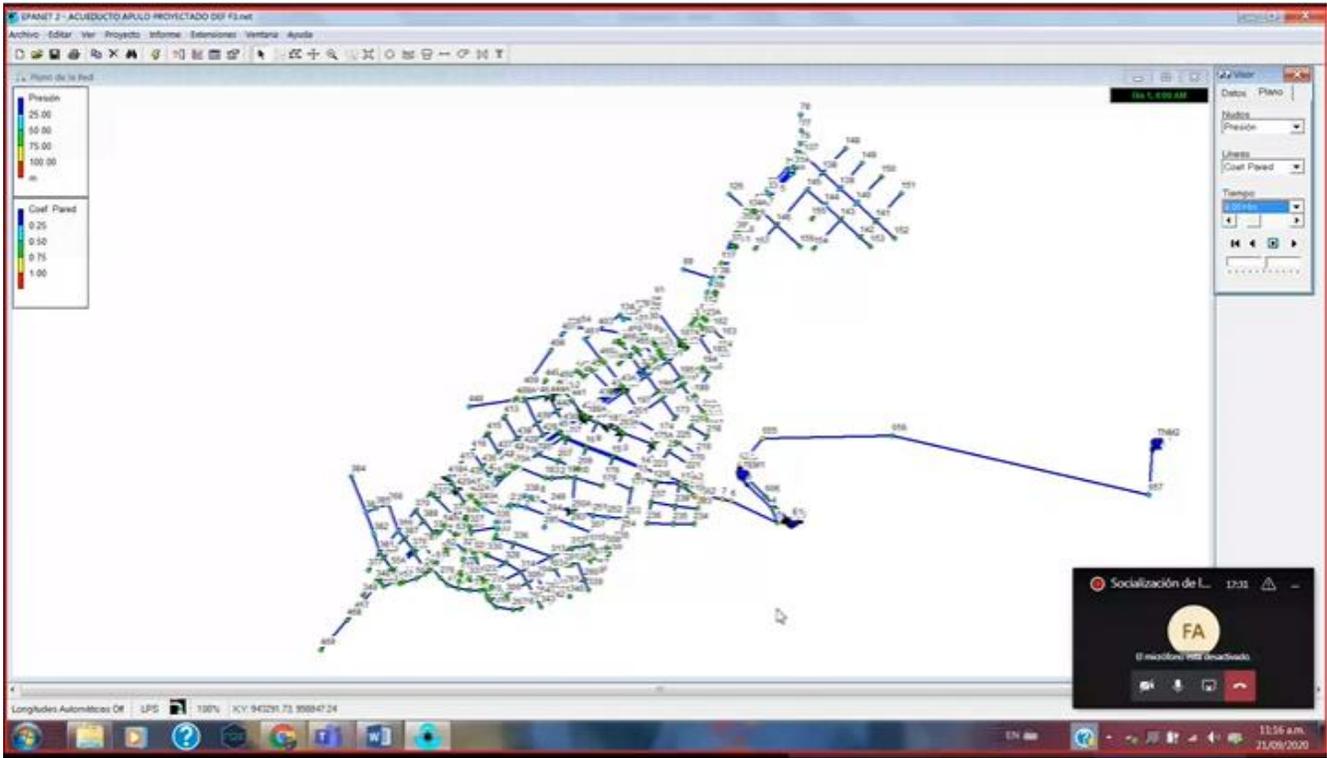

Presiones 00:00

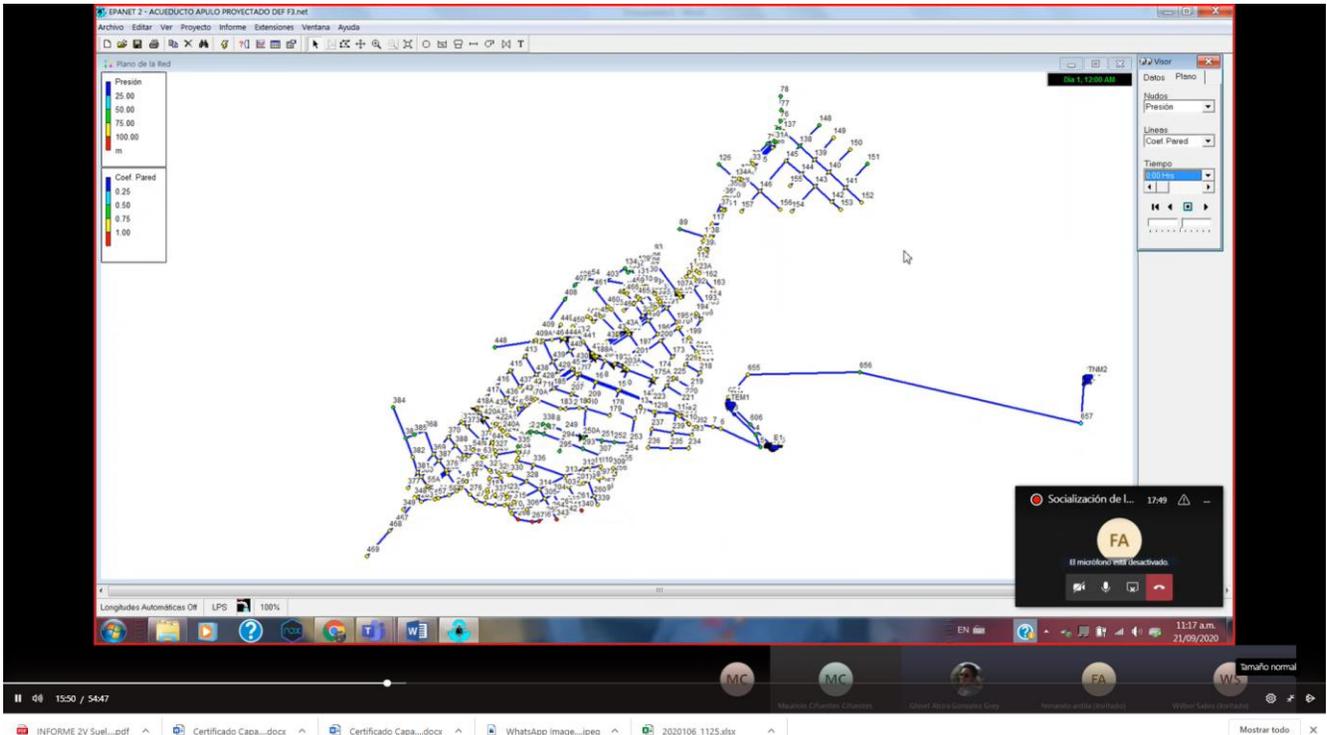

En cuanto a las velocidades se presentan bajas, toda vez que la mayoría ya está instalada, el cambio se da en algunos tramos, por los diámetros de la tubería no es posible reducir diámetros motivo por el cual en algunos tramos las velocidades son muy bajas.

No se presenta el perfil hidráulico de la PTAP toda vez que todavía no cuentan con esa información.

Conclusiones y recomendaciones:

Se observó una propuesta con las presiones reguladas, con válvula a la salida del tanque de almacenamiento.

El MVCT recomienda hacer revisar el proyecto por la Interventoría.

El MVCT recomienda presentar las recomendaciones operativas para realizar el mantenimiento de tubería por el tema de sedimentación, las cuales deberán quedar en el manual de operaciones.

Una vez culminen la actualización de la PTAP solicitar una nueva mesa de trabajo.

Compromisos (Si aplica):

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Solicitar nueva mesa de trabajo para revisión PTAP.	Consultor del Municipio	Septiembre/2020.

FIRMAS: No aplica.

Anexos: Lista de asistencia.
Pantallazo TEAMS.

Elaboró: Ghisel González - Contratista MVCT.

Fecha: 21/09/2020.

PANTALLAZO TEAMS

Socialización de los ajustes al componente hidráulico acueducto y PTAP Apulo [Chat](#) [Archivos](#) [Notas de la reunión](#) [Pizarra](#)

21 de septiembre de 2020

Reunión iniciada 21/9 10:54

Wilber Sabio (Invitado) se ha unido a la reunión.

Miguel Angel Castro (Invitado) se ha unido a la reunión.

Mauricio Cifuentes Cifuentes se ha unido a la reunión.

fernando ardila (Invitado) se ha unido a la reunión.

21/9 11:10
Buen día!

Les agradezco diligenciar la lista de asistencia

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gagonzalez_minvivienda_gov_co/ERUdsPO43MtEtquRbb8CALkBa-QYPgXbM6tAEmoVcChbMQ?e=sX1D9n

21/9 11:17
Les recomiendo diligenciar la lista:

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gagonzalez_minvivienda_gov_co/ERUdsPO43MtEtquRbb8CALkBa-QYPgXbM6tAEmoVcChbMQ?e=BXL0n

Miguel Angel Castro (Invitado) ha abandonado la conversación.

21/9 11:51
"Correspondencia" <Correspondencia@minvivienda.gov.co>

Mauricio Cifuentes Cifuentes ha abandonado la conversación.

fernando ardila (Invitado) ha abandonado la conversación.

Wilber Sabio (Invitado) ha abandonado la conversación.

Reunión finalizada 1 h 2 min 21/9 11:56