

	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	16/11/2018
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	16/11/2018
	ACTA DE REUNION	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-009	Página	Página 1 de 5

LUGAR:	VIRTUAL
FECHA:	15-09-2020

HORA INICIO:	11:00 AM	HORA FIN:	12:30 M
---------------------	-----------------	------------------	----------------

OBJETIVO DE LA REUNIÓN SEGUIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS COCORNA ANTIOQUIA
--

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / ORGANIZACIÓN / AREA
JAIME RIVEIRA M.	ASESOR	PGN PDETDS
DIEGO CONGOTE	PROCURADOR PROVINCIAL	RIONEGRO
RAUL GIRALDO	ALCALDE	ALCALDÍA DE COCORNA
CAROLINA DUQUE	HACIENDA	ALCALDIA
DANIEL GOMEZ	PLANEACION	ALCALDIA
LEDY QUINTERO	GERENTE SESP	COCORNA
ANDREA SAAVEDRA	MONITOREO SGP APSB	MVCT VAS
JOHANNA CORTES	DIRECCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SSPD
OMAR MAESTRE	DIRECCION ASEO	SSPD
JAIME BLANCO	ESTRATIFICACION	DANE

AGENDA	
1	Intervención PGN
2	Intervenciones participantes
3	Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNIÓN	
Punto de la agenda: 1	
<p>Se hace referencia a la actuación preventiva que viene ejerciendo la PGN., en el marco de la Directiva 022 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Se aclara que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, que en ejercicio de nuestras funciones tratamos articular con las entidades involucradas que se tomen acciones pertinentes de acuerdo a la</p>	

	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	16/11/2018
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	16/11/2018
	ACTA DE REUNION	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-009	Página	Página 2 de 5

normatividad existente para solucionar una situación y mitigar un riesgo. (EN EL CASO QUE NOS OCUPA LA PRESACION DE UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL).

Punto de la agenda: 2

DANE – SSPD – ALCALDIA – MVCT/VAS

SSPD: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: Se presenta reporte de actuaciones pendientes ante el SUI y aplicativo INSPECTOR por parte del ente territorial.

ALCALDIA: hace aclaraciones al respecto y resalta que se están realizando actuaciones de mejoramiento con respecto a la calidad de agua.

La SSPD: informa que la ESP tiene pendiente por reportar ante el SUI 845 formularios e incluso de vigencias anteriores, lo que dificulta a la SSPD ejercer su función de inspección vigilancia y control al prestador., se requiere que la empresa tome acciones inmediatas de cumplimiento

La ESP del municipio: aducen estar en proceso de recolección de la información para colocarse al día.

La SSPD: pregunta si están aplicando Resolución CRA 825, para lo cual la empresa informa que NO, lo que para la SSPD se interpreta como otro incumplimiento normativo.

ALCALDIA: asume compromiso de organizar reportes y demás actuaciones tanto de la administración como de la ESP.

La SSPD: Informa resultado IRCA 2019 fue de riesgo ALTO, agua no apta para el consumo humano.

Recomienda revisar estudio de costos y tarifas y plan de inversiones.

SSPD ASEO: informa sobre el déficit de información técnica desde 2016, no aporte de plan de contingencia deben precisar ante la SSPD la aplicación de la nueva metodología tarifaria, no reportas al SUI información de aprovechamiento, actualizar información del sitio de disposición final.

DANE: precisa la normatividad en cumplimiento de la estratificación. El municipio cumple con la estratificación tanto URBANA como RURAL. Solo se debe precisar ante el DANE si recibió todos los soportes de la administración anterior y si requieren inducción para el manejo de aplicativos.

MVCT-VAS: en el marco de sus competencias realiza presentación informe monitoreo de vigencia 2019, resultados sin riesgo, se resaltó un presunto uso indebido de los recursos SGP-APSB.

ALCALDIA: aduce estar en un plan de mejoramiento permanente.

Punto de la agenda: 3

Conclusiones:

Se REITERA que la actuación de la Procuraduría es de carácter preventivo, que en ejercicio de nuestras funciones tratamos articular con las entidades involucradas que se tomen acciones pertinentes de acuerdo a la normatividad existente para solucionar una situación y mitigar un riesgo. (EN ESTE CASO LA PRESTACION DE UN SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL Y EL DEBIDO USO DE LOS RECURSOS DEL SGP-APSB).

Se requiere tomar acciones inmediatas relacionadas con el proceso de cargue de información al SUI tanto de Alcaldía como de ESP del municipio.

Es de resaltar que los plazos de cargue al SUI del ente territorial están vencidos.

Fortalecer acciones para mejoramiento de la calidad de agua en el municipio.

Las inquietudes relacionadas con el monitoreo y control de los recursos SGP-APSB, se deberá establecer comunicación con el MVCT-VAS, quienes dentro de sus competencias podrán realizar la asistencia técnica correspondiente. Correos: oramirez@minvivienda.gov.co;

correspondencia@minvivienda.gov.co, asaavedra@minvivienda.gov.co

Igualmente, inquietudes con respecto a los temas de estratificación comunicarse a los correos jbblanco@dane.gov.co; smruiz@dane.gov.co

Para la SSPD o plantear inquietudes se pueden comunicar a los correos siguientes electrónicos: sspd@superservicios.gov.co


	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	16/11/2018
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	16/11/2018
	ACTA DE REUNION	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-009	Página	Página 3 de 5

varenas@superservicios.gov.co; jmcortes@superservicios.gov.co: Dirección de acueducto y alcantarillado.
sramirez@superservicios.gov.co; aojeda@superservicios.gov.co: Dirección de Aseo.

COMPROMISOS			
No	Descripción	Responsable	Fecha Final de compromiso
1	Actuaciones cargues SUI	Alcaldía – ESP	INMEDIATAS
2	Adelantar actuaciones ante SSPD respecto a la prestación de los servicios de acuerdo a observaciones realizadas en jornada	Alcaldía – ESP	INMEDIATAS
3	Seguimiento	PGN – SSPD – DANE – MVCT	PERMANENTE

Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:	


	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	16/11/2018
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	16/11/2018
	ACTA DE REUNION	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-009	Página	Página 4 de 5

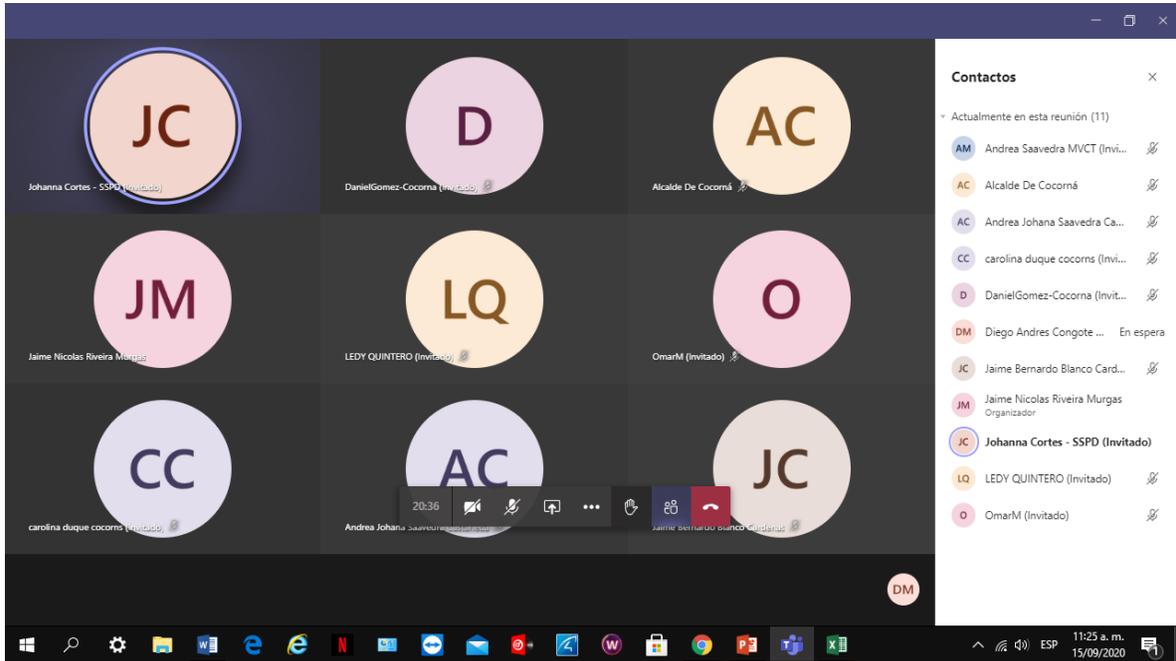

Contatos

Actualmente en esta reunión (11)

- AM Andrea Saavedra MVCT (Invitado)
- AC Alcalde De Cocorná
- AC Andrea Johana Saavedra Ca...
- CC carolina duque cocorns (Invitado)
- D DanielGomez-Cocorna (Invitado)
- DM Diego Andres Congote ... En espera
- JC Jaime Bernardo Blanco Card...
- JM Jaime Nicolas Riveira Murgas Organizador
- JC Johanna Cortes - SSPD (Invitado)
- LQ LEDY QUINTERO (Invitado)
- O OmarM (Invitado)

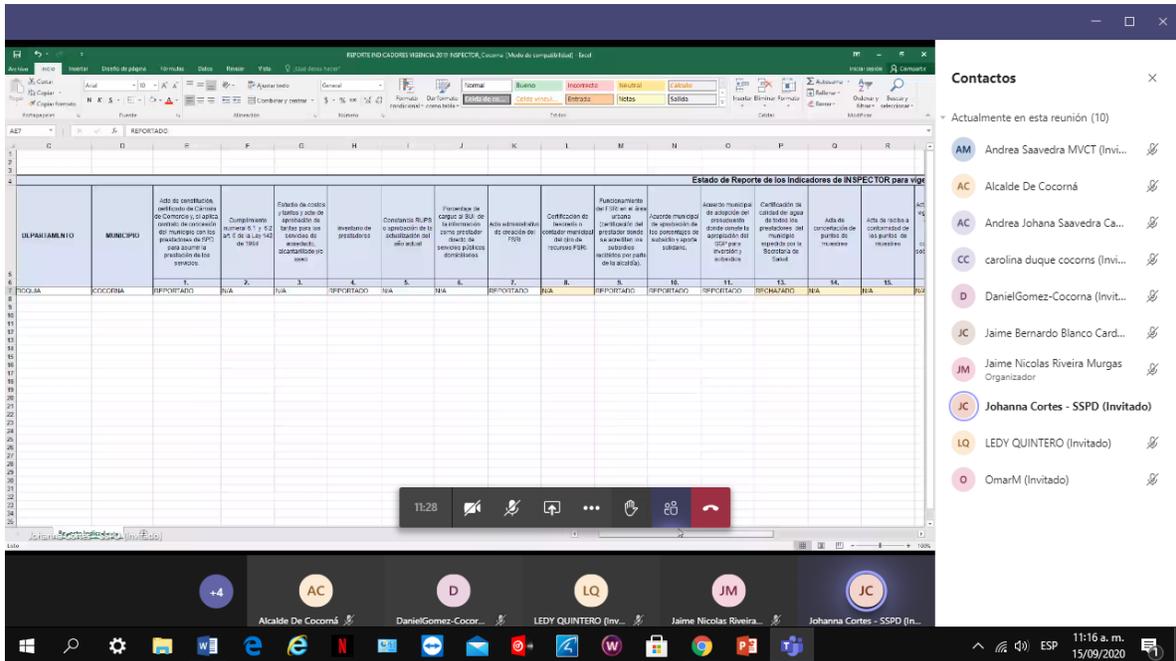

REPORTE INDICADORES INSPECTOR

Estado de Reporte de los indicadores de INSPECTOR para vige

| INDICADOR |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Contatos

Actualmente en esta reunión (10)

- AM Andrea Saavedra MVCT (Invitado)
- AC Alcalde De Cocorná
- AC Andrea Johana Saavedra Ca...
- CC carolina duque cocorns (Invitado)
- D DanielGomez-Cocorna (Invitado)
- JC Jaime Bernardo Blanco Card...
- JM Jaime Nicolas Riveira Murgas Organizador
- JC Johanna Cortes - SSPD (Invitado)
- LQ LEDY QUINTERO (Invitado)
- O OmarM (Invitado)

	PROCESO DE MEJORA CONTINUA	Fecha de Revisión	16/11/2018
	SUBPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Fecha de Aprobación	16/11/2018
	ACTA DE REUNION	Versión	1
	CÓDIGO: REG-ME-GC-009	Página	Página 5 de 5

