

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### Ayuda de memoria

#### ASISTENCIA TÉCNICA SIASAR – PDA VALLE DEL CAUCA

**FECHA:** Bogotá, 6 de noviembre de 2020

**HORA:** De 2:30 a 3:00 pm

**LUGAR:** Asistencia técnica – Videoconferencia

**ASISTENTES:**

Christian Giraldo Vallecaucana	PDA Valle del Cauca
Jennifer Guerra	Grupo de Política Sectorial – DDS- VASB
Rafael Jaramillo	PDA Valle del Cauca
Cristian Cardenas	PDA Valle del Cauca
Juan Fracier Moreno	PDA Valle del Cauca
Yesid Tobar Sanchez	PDA Valle del Cauca

**ANTECEDENTE:**

Teniendo en cuenta el trabajo que viene realizando el PDA Valle del Cauca para el levantamiento de información diagnóstico en SIASAR y de acuerdo a la necesidad manifestada para recibir asistencia técnica respecto de varios puntos en la plataforma web SIASAR, se programó reunión para resolver dichas inquietudes.

**DESARROLLO:**

Inicialmente se dio el espacio al grupo SIASAR Valle para que expresara sus dudas al respecto, mostrando entonces la información que se lleva diligenciada en la plataforma y más exactamente para el municipio de Florida y la asociación de usuarios del Pedregal 1 en sus tres formularios de comunidad, sistema y prestador.

En este sentido la duda obedecía al nombre con el que cada uno de los formularios se asoció internamente, allí fue necesario hacer la corrección de la clasificación dada al tipo de sistema de acuerdo a la normativa para esquemas diferenciales, de esta manera se les indico que era necesario

dejar el registro de abasto, acueducto o pila según fuera el caso ya que todos los tres formularios tenían el mismo nombre. Así las cosas, se procedió a realizar el cambio directamente en cada uno de los formularios, con el fin de indicar como cuál sería el cambio que se presentaría en estos y la forma correcta y expedita para el cambio.

Continuando con el desarrollo de la reunión y para verificar el estado de los tres formularios, teniendo en cuenta que el BI seguir en rojo y que los participantes no tienen rol de validador se procedió a mostrar desde el VASB, cuál era la forma de hacer la validación y en ese sentido poder identificar si se produciría el cambio de BI rojo a verde, con lo cual sabríamos si la información era correcta y acorde con la línea técnica del SIASAR. Una vez se realizó la validación esta fue satisfactoria y permitió el cambio de BI a verde.


Dado lo anterior se informó que este punto en el mapa solo aparecería hasta el día de mañana, hasta tanto corriera el proceso interno en la plataforma.

Así mismo se recalcó la importancia de la revisión de la información que se sube a plataforma para que el proceso de validación sea lo más expedito posible, en este caso el PDA pregunta si la plataforma saca algún aviso que indique inconsistencias en la información, VASB responde que si es posible al final cuando se finaliza el formulario o se pasa a otra sección, ya que en un recuadro en la parte superior, la plataforma hace la alerta con un texto que indica en donde presenta el fallo, y hasta tanto no queda subsanado el error el formulario no permitirá su validación.

Para cerrar se hace un reconocimiento especial grupo teniendo en cuenta que los tres formularios cumplieron los lineamientos técnicos de validación, lo cual indica que se está realizando un buen trabajo por parte del equipo que realiza en proceso de levantamiento y diligenciamiento de la información.

## FIRMAS:

Se anexa imagen de la realización de la videoconferencia

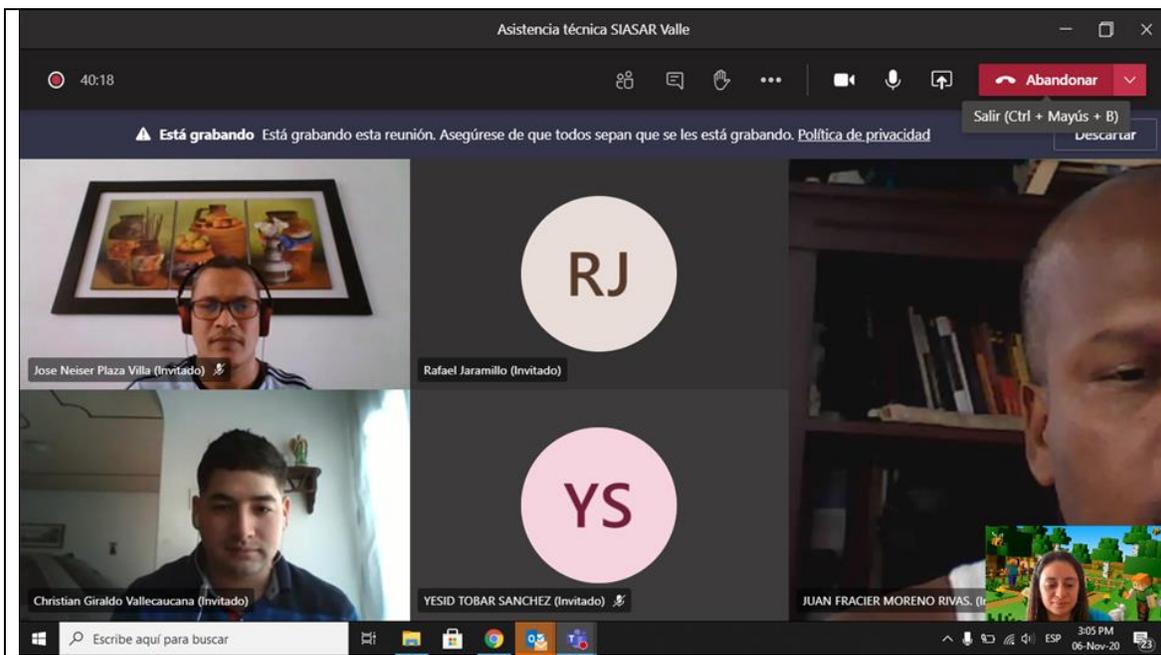

Elaboró: Jennifer Guerra  
Fecha:6/11/2020