

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de febrero de 2021	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Juan Alejandro Garzón P	jgarzon@minvivienda.gov.co
	Isabel Lopera	ilopera@minvivienda.gov.co
	Juan Carlos Restrepo	jrestrepo@minvivienda.gov.co
	Jose Eduard Guaza	jguaza@minvivienda.gov.co
	John Marroquin	jmarroquin@minvivienda.gov.co
	Luis Hernán Torres Suárez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Andres Sepúlveda	andresfelipe.sepulveda@aqualia.com
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

mesa de trabajo para revisar el estado y fecha de entrega definitiva al proyecto "OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL".

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo con la participación de las ingenieras de la empresa de servicios Aqualia formuladora del proyecto y de los especialistas en los componentes de topografía, geotecnia, estructural, eléctrico e hidráulico de Mvct.

Luego de la presentación de los participantes se procede a dar la palabra a la empresa aqualia donde la ingeniera leidys Chadid informa le estado de cada uno de los componentes del proyecto, según esto la topografía del proyecto ha sido resuelta según las observaciones en el caso de la geotecnia queda pendiente la entrega del plano de localización de los apiques.

En el caso del componente estructural el formulador menciona que este ya no aplica debido a que las estructuras que inicialmente se definieron como concreto reforzado para ello se tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas y se realizaron los siguientes cambios:

- Se realizó el cambio de estructura de entrada a la Estación de bombeo de Agua residual existente, debido a que en el diseño preliminar existía un canal de entrada el cual fue descartado con la finalidad de facilitar la operación del sistema de alcantarillado y se instalará otro tramo del interceptor que descargará directamente al pozo de succión.

- Se realizó el cambio en la estructura de la estación elevadora de la carrera 8 ya que era convencional y se modificó el diseño por una estación prefabricada, debido a que la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P del municipio ha venido realizando cambios en las estructuras de las estaciones de bombeo de agua residual a fin de mejorar la operación.

- Se realizó el cambio de estructura de interconexión de las lagunas de oxidación debido a que en el diseño preliminar se contemplaban canales abiertos, sin embargo, en los sistemas actuales de tratamiento de agua residual la empresa prestadora del servicio AQUALIA LATINOAMERICA S.A E.S. P viene operando los trenes lagunares intercomunicados con tuberías por lo cual se consideró esta como la opción que más se ajustaba al proyecto.

En el caso del componente eléctrico el profesional del MVCT no pudo conectarse por problemas de conexión al internet sin embargo lo que quedaba pendiente es las cotizaciones de los insumos lo cual serán enviadas para su revisión.

Para el caso del componente Hidráulico no se ha enviado información para lo cual se solicita que se envíe para la revisión pertinente.


Se recuerda que se debe enviar además de todo o técnico las certificaciones, formatos certificados de tradición y libertad, ajustados a la fecha de presentación del proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

Se programa mesa de trabajo para el tema presupuestal, el día 26 de febrero de 2021.
Entrega definitiva del proyecto el día 1 de marzo de 2021 con todos los ajustes solicitados.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo presupuesto	MVCT	26/02/2021
2	Entrega definitiva del proyecto	Aqualia	1/03/2021

FIRMAS:

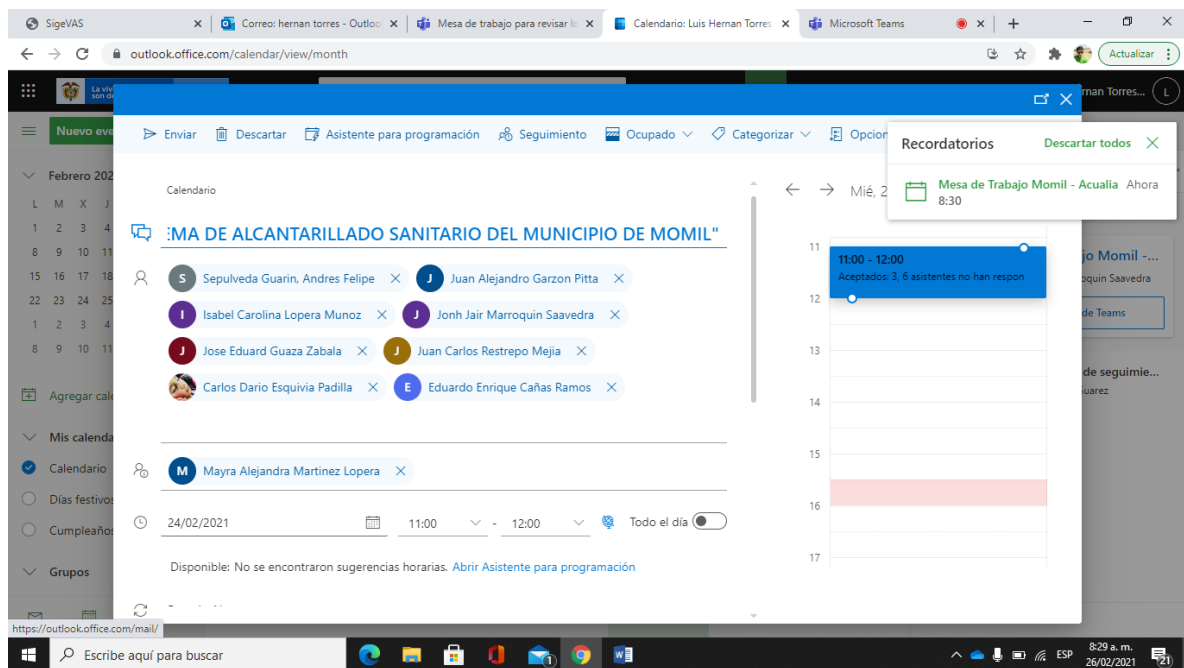

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
Fecha: 24-02-21