

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de octubre de 2021	
HORA:	De 10:30am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Marlon Bruges	mbruges@asaa.com.co
	Loana Pinto	lpinto@minvivienda.gov.co
	Juan Garzón	jgarzon@minvivienda.gov.co
	Juan Carlos Restrepo	jrestrepo@minvivienda.gov.co
	John Marroquin	jmarroquin@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

mesa de trabajo de seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NÚMERO 4 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernán Torres Suárez evaluador líder del MVCT del proyecto en referencia con el objetivo de hacer seguimiento a la última información enviada por correo electrónico el 15 de septiembre de 2021.

A continuación, los especialistas del ministerio encargados de la revisión y de la evaluación de la información enviada hacen un resumen de lo encontrado en los archivos enviados.

Según la información radica en el componente de topografía faltan los planos de localización general, topográfico y implantación del diseño sobre el plano topográfico debidamente firmados por el interventor.

En el componente estructural están subsanadas las observaciones, pero faltan las firmas en memorias y planos del diseñador y del interventor del proyecto.

De acuerdo a lo anterior, se pregunta a la empresa y a la administración temporal cual es el avance frente al requisito de la interventoría del proyecto a lo cual no se tiene aún respuesta al tema, pues la administración, aunque tiene unas interventorías que no se ajusta a los temas del proyecto en cuestión.

Se propone una mesa de trabajo con el distrito para revisar como se va a resolver la observación frente a la interventoría del proyecto.

En cuanto al presupuesto está resuelto y el ingeniero Marroquin menciona que este será ajustado con el mismo valor además que cumple con todos los requisitos de la resolución.

Por parte de administración temporal pregunta si todas las observaciones están resueltas a lo cual se responde que todas las observaciones de fondo están resueltas solo queda pendiente el tema de la interventoría y una de otra observación de forma con la revisión de la interventoría.


En el tema de la semana próxima se informará que estado tiene el comente de la geotecnia a lo cual la ingeniera Lopera no puedo acompañarnos.

COMPROMISOS (Si aplica)

Se programará mesa de trabajo de seguimiento para el día 22 de octubre de 2021.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo	MVCT	22/10/2021

FIRMAS:

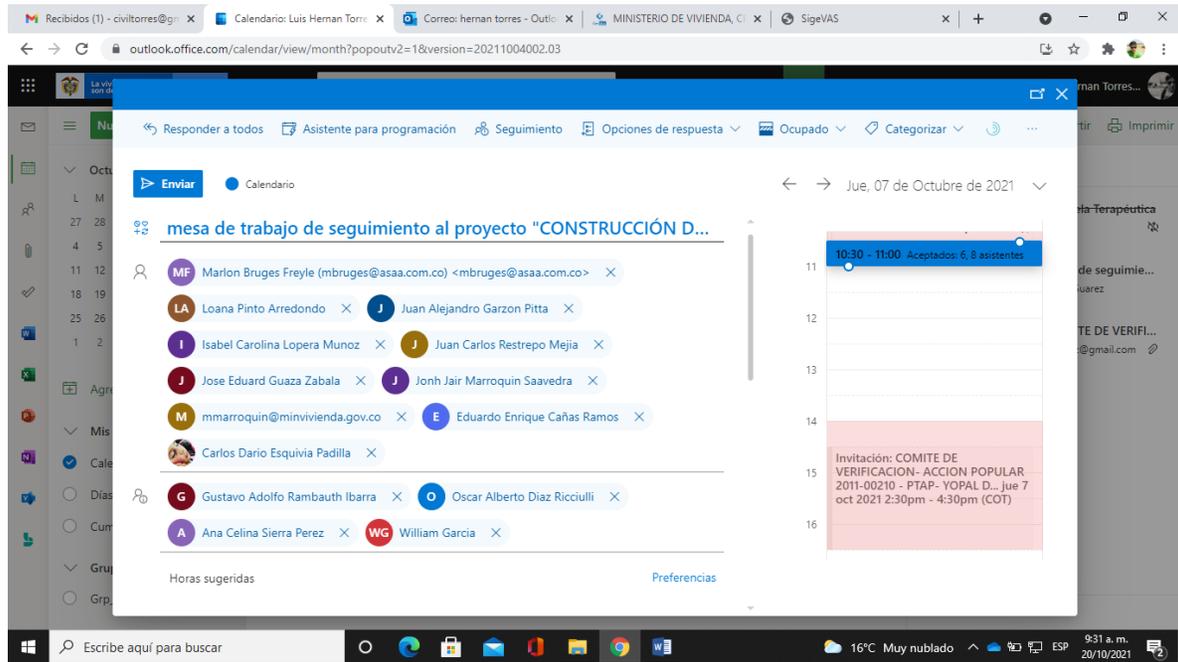

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
 Fecha:7/10/21