

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de noviembre de 2021		
HORA:	De 3:00pm a 3:30pm		
LUGAR:	Virtual		
ASISTENTES:	MUNICIPIO	Wilson Berrio Acevedo	berrioacevedo@gmail.com
	AGUAS REGIONALES EPM	Karen Parra Henao	Karen.parra@aguasregionales.com
	MVCT	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	NA		

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APARTADO-ANTIOQUIA

DESARROLLO:

Se da inicio de la mesa de trabajo con el fin de hacer seguimiento al proyecto a solicitud del municipio de Apartado para conocer el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APARTADO-ANTIOQUIA, en la Mesa está presente el municipio, el formulador y prestador de los Servicios públicos Aguas regionales EPM y el evaluador líder del proyecto por parte del MVCT el ingeniero Luis Hernán Torres Suarez.

Se da la palabra a la Ingeniera Karen Parra, quien hace un informe del estado de los compromisos del proyecto, donde menciona en primer lugar que el proyecto ya cuenta con permisos de vertimientos aprobados por la autoridad ambiental. En la parte técnica del proyecto esta pendiente la entrega de la topografía y la geotecnia. Se realizó un nuevo contrato de consultoría para ajustar las observaciones que se la han dado al proyecto.

Adicional a lo anterior, Aguas Regionales manifiesta que para el final del mes se espera tener todo el proyecto organizado, ya que para el tema predial están adelantando una permuta con el municipio.

El municipio informa que para poder adelantar la permuta se encuentra pendiente la autorización por parte del Concejo Municipal para tener la permuta del predio en mención.

El Ingeniero Luis Hernán Torres pregunta a los interesados sobre el colector que hace parte del proyecto si tiene afectación de predios o esta ubicado en vía pública a lo que el municipio responde que es una servidumbre de las zonas bananeras y por lo tanto no tiene afectación, por lo que se solicita al municipio que se certifique que no se tendrá inconveniente con los finqueros de la zona para no tener inconvenientes.

Además, el MVCT hace referencia a saber si se encuentra actualizado el presupuesto debido al incremento de los precios en el mercado a lo que los interesados responden que se encuentra en actualización. Ahora se pregunta si para el cierre financiero se tiene previsto las fuentes de financiación a lo que responden que se espera todos los recursos sean de la Nación, sin embargo, el municipio manifiesta el interés de gestionar recursos por parte del municipio con CORPOURABA y recursos propios.


El ingeniero Luis Hernán manifiesta que para inicios de diciembre se espera el proyecto este radicado de forma completa. Adicional se manifiesta que en el informe que deben entregar se espera toda la información institucional actualizada con soportes.

COMPROMISOS (Si aplica)

El compromiso pactado por parte de Aguas Regional se plantea para aproximadamente el 7 de diciembre de 2021 radicar el proyecto con todas las observaciones subsanadas.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación del proyecto.	Aguas regionales	7 de diciembre de 2021

FIRMAS:

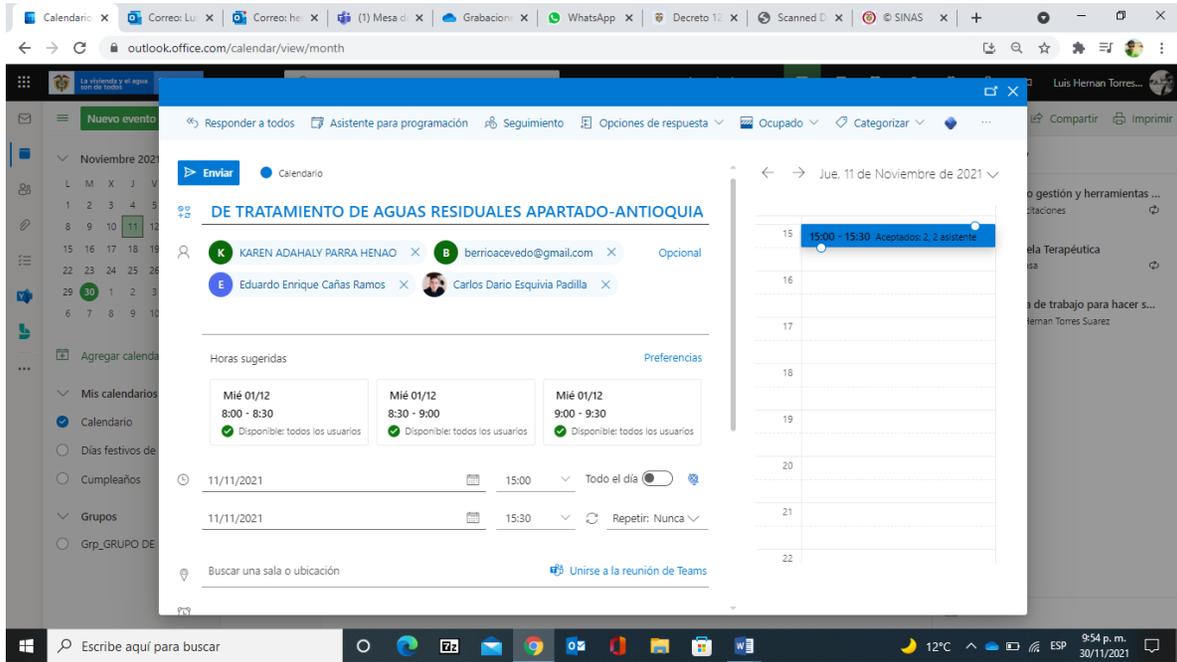

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 11/11/2021.