	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 28 de junio de 2022
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Angélica María Rojas – Secretaria de Planeación e Infraestructura de Santa María – Boyacá</p> <p>Angy Vega – Secretaría de Planeación</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento a los ajustes al proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco del seguimiento a los ajustes al proyecto
DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CULIMA Y GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – BOYACÁ
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando al municipio que no se han cumplido los compromisos establecidos en reunión de 22 de febrero de 2022, los cuales fueron: Remisión de las correcciones al componente hidráulico, Indicación de fecha de subsanaciones del componente topográfico, estructural y geotécnico, Remisión de correo electrónico acerca del componente institucional.
 - La arquitecta Angélica Rojas, indica que se han tenido muchos inconvenientes con la consultoría para realizar las subsanaciones solicitadas por el MVCT. Desafortunadamente, no se ha realizado un ejercicio idóneo desde el inicio de la concepción del proyecto. El viernes 24 de junio de 2022, se tuvo un comité con la Unidad de Servicios Públicos y el Alcalde Municipal y se determinó que no se va a continuar con el proyecto radicado ante el MVCT, dado que las inconsistencias son grandes. Comenta que se tienen falencias para presentar documentos ante la corporación autónoma regional.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que va a remitir un correo electrónico, para que el municipio responda dando las razones por las cuales solicita la devolución del proyecto.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Solicitud de devolución del proyecto por correo electrónico	Angélica María Rojas – Secretaria de Planeación e Infraestructura de Santa María – Boyacá	28/06/2022

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	28/6/2022, 9:04:07	28/6/2022, 9:16:36	12 min 29 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Angy Vega-profesional de apoyo Sec. Planeación (Invitado)	28/6/2022, 9:04:19	28/6/2022, 9:16:34	12 min 15 s		Moderador	
Planeación Santa María (Invitado)	28/6/2022, 9:09:45	28/6/2022, 9:16:35	6 min 50 s		Moderador	

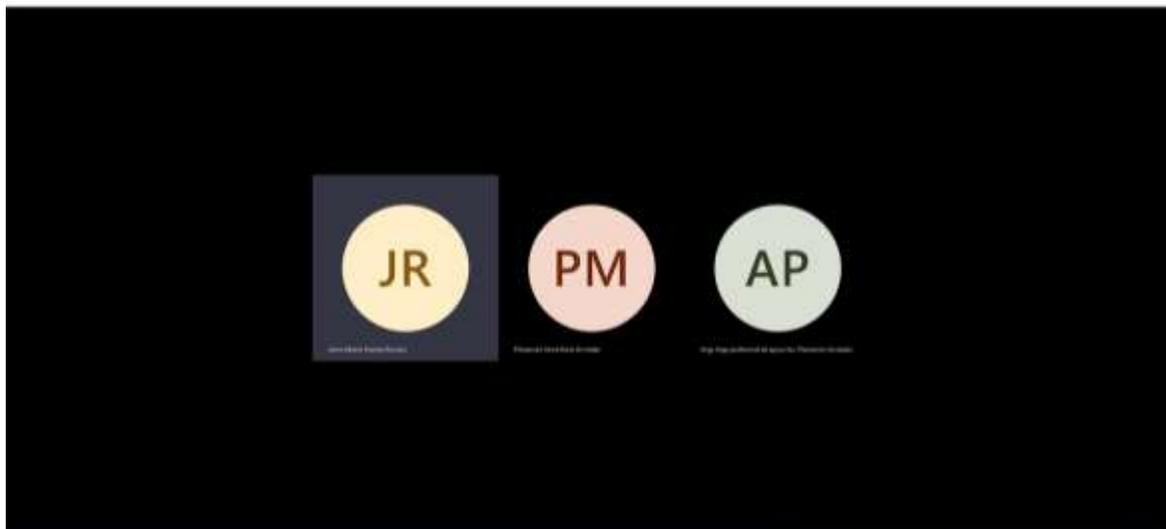

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 28-06-2022