

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 8

FECHA: 25 de octubre de 2022

HORA: 4:00 p.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde - VASB
Eder Nieto - ESANT

TEMA DE LA REUNIÓN:

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VEREDAS BRAVO PÁEZ, ARCINIEGAS, Y ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARIA, SANTANDER

ORDEN DEL DIA:

Revisión modelación hidráulica unificada en EPAnet

Antecedentes:

Mesa de trabajo del 26 de septiembre de 2022

Temas tratados:

Modelación hidráulica unificada a un (1) único sistema para las tres (3) comunidades beneficiarias.

Notas y consideraciones finales:

El modelo hidráulico en EPAnet había sido presentado en cinco fragmentos, el cual no permitía simular la operación simultánea como un único sistema interconectado, el PDA, se pudo verificar que el modelo integrado presentado en la presente mesa de trabajo corre normalmente y se puede continuar con la revisión final del componente hidráulico del proyecto.

Compromisos (Si aplica):

El evaluador del componente hidráulico por parte del VASB remitirá las observaciones al formulador, el 28 de octubre de 2022.


Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
------------	-------------	------------------------------


El evaluador del componente hidráulico por parte del VASB remitirá las observaciones al formulador, el 28 de octubre de 2022.	Leonardo Guerrero - VASB	28/10/2022

FIRMAS:



Anexos:

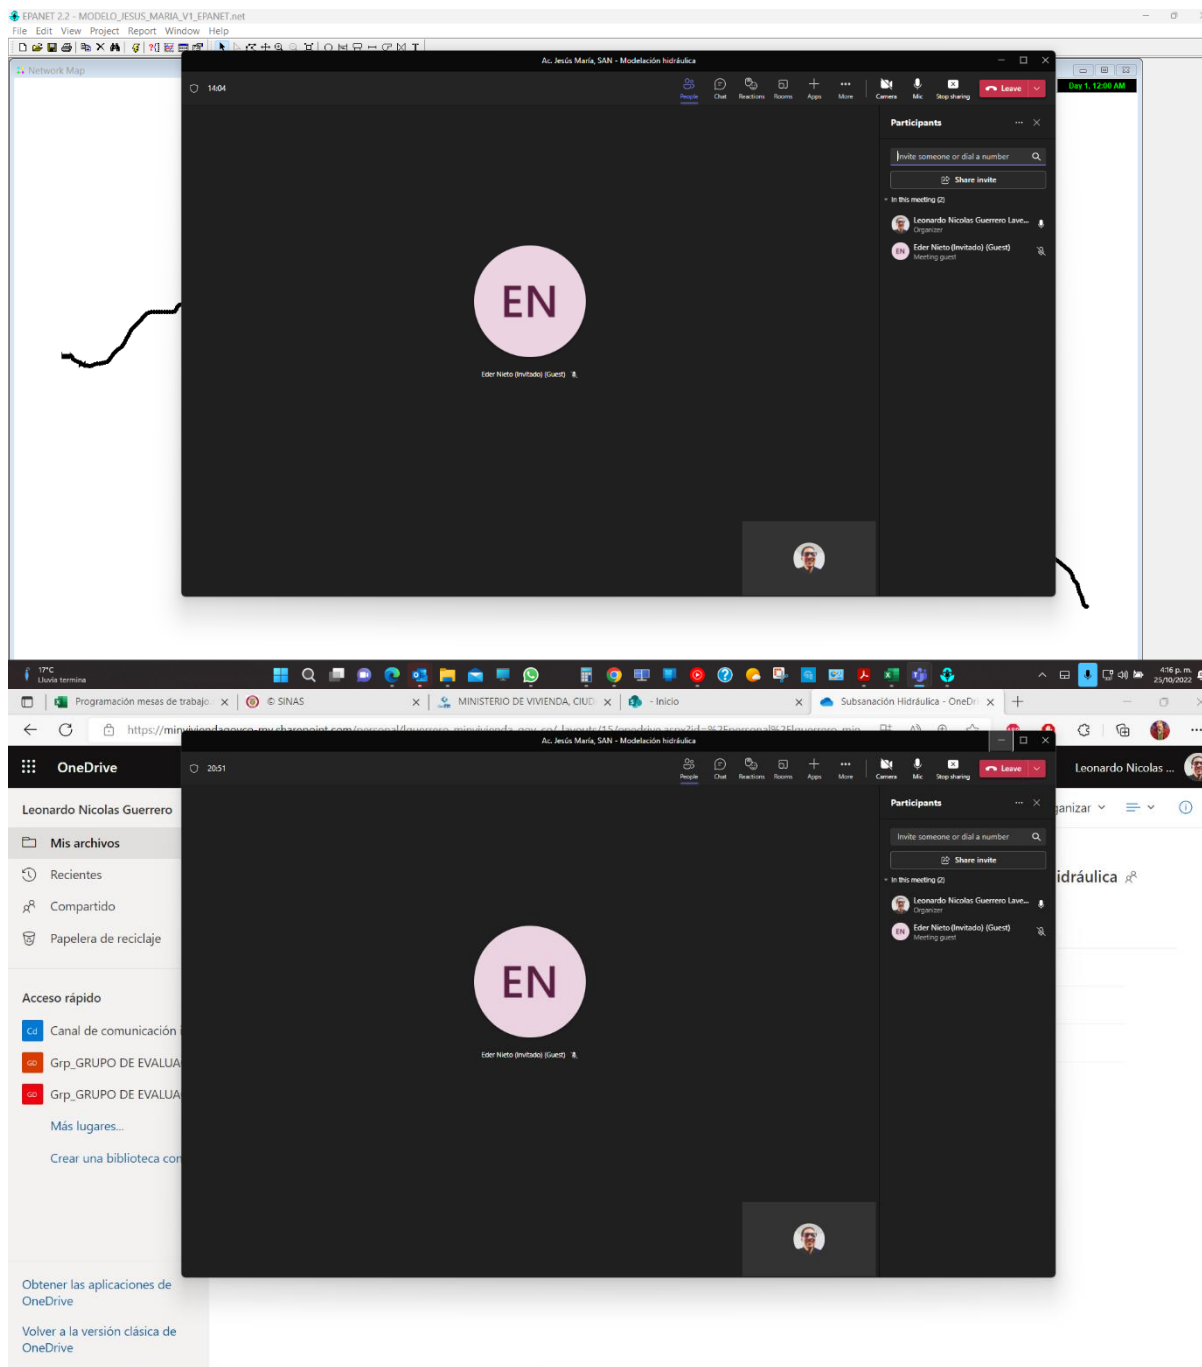

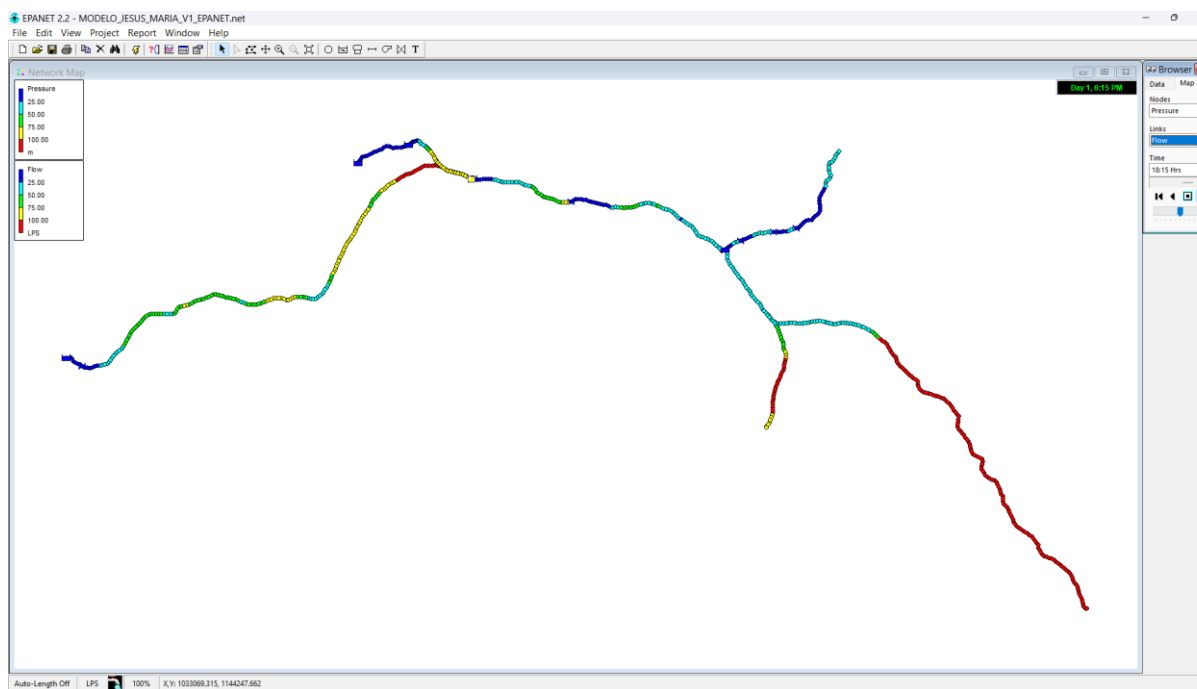

Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 25/10/2022