

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	07 de septiembre de 2023
HORA:	02:30 P:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Alejandro Jiménez - Consultor Julián Mejía – Gerente EMPODUITAMA Vanessa Vega – Jefe de Planeación – EMPODUITAMA Yeison Torres – Subgerente técnico – EMPODUITAMA John Marroquín – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto 2-2023-167 ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 07 de septiembre de 2023 a partir de las 02:30 PM. se realiza esta reunión para iniciar de manera formal el proceso de evaluación del proyecto de preinversión 2-2023-167 ESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, BOYACA, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder del equipo evaluador de la DIDE – VASB, el ingeniero John Marroquín, evaluador del componente presupuestal y funcionarios de EMPODUITAMA, responsables de la formulación del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto, para lo cual realizan una presentación del alcance del proyecto y el ingeniero Suescún explica cómo debe estar organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los productos deben estar firmados por la consultoría y la supervisión de proyecto. El ingeniero Marroquín expone sobre los aspectos a tener en cuenta para la correcta formulación presupuestal del proyecto.

Desde el municipio EMPODUITAMA y la consultoría manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar la organización y complemento del proyecto para remitirlo al equipo evaluador antes del 14 de septiembre de 2023. los ajustes y remitir lo solicitado.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.



COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el proyecto debidamente organizado y con los ajustes solicitados	EMPODUITAMA	Antes del 14 de septiembre de 2023

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 07/09/2023

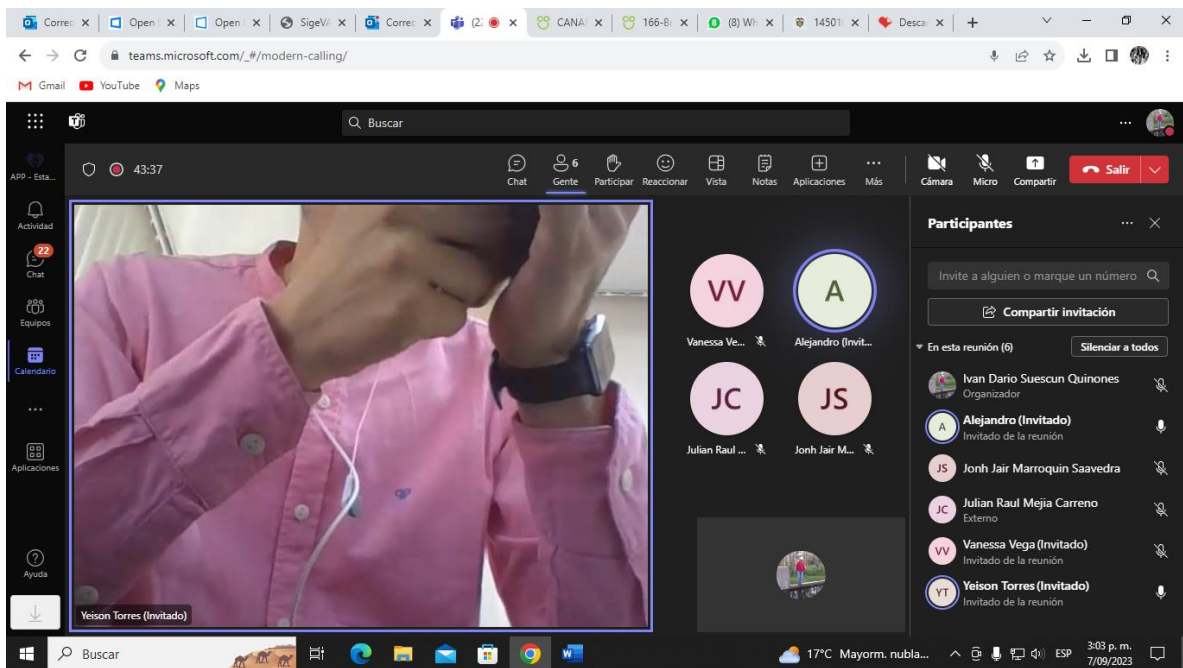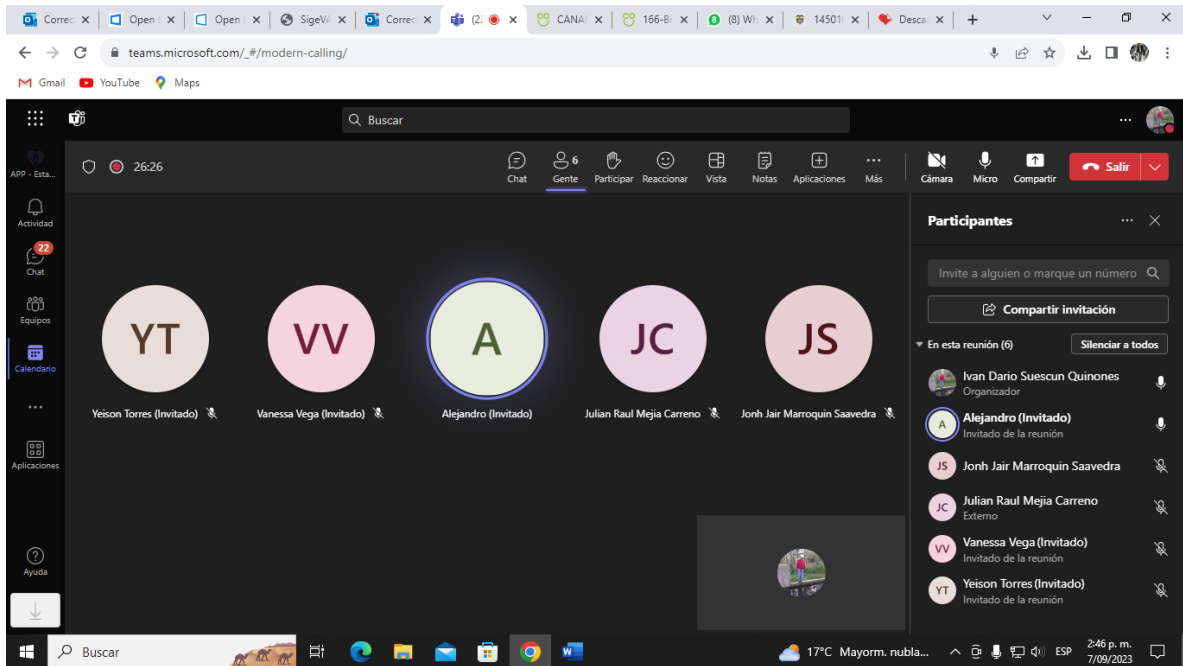

Corre: x | Open | x | Open | x | SigEVA: x | Corre: x | (2) x | CANA: x | 166-B: x | (8) Wi: x | 14501: x | Desca: x | +

← → ↻ teams.microsoft.com/_#/modern-calling/ 🔍

Gmail YouTube Maps

54:35

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número 🔍

Compartir invitación

En esta reunión (6) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

Alejandro (Invitado) Invitado de la reunión

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JC Julian Raul Mejia Carreno Externo

VV Vanessa Vega (Invitado) Invitado de la reunión

YT Yeison Torres (Invitado) Invitado de la reunión

18°C Mayorm. nubla...

3:14 p. m. 7/09/2023

Corre: | Open | | Open | | SigEVA: | Corre: | (7) Wh: | 14501: | Desca: | que es: | Desca: | Acta di: | +

← → ↻ teams.microsoft.com/_#/modern-calling/ 🔍

Gmail YouTube Maps

01:19:36

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Reactivar audio (Ctrl + Mayús + M)

Participantes

Invite a alguien o marque un número 🔍

Compartir invitación

En esta reunión (6) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones Organizador

Alejandro (Invitado) Invitado de la reunión

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JC Julian Raul Mejia Carreno Externo

VV Vanessa Vega (Invitado) Invitado de la reunión

YT Yeison Torres (Invitado) Invitado de la reunión

SUMINISTRO EXISTENTE

Rio	Q suministro (l/s)	Bocanoma (m³/min)	Desarenador (m³/min)	Planta Tratamiento	Tanques
Boyacogua	30	3000 aprox.	-	Boyacogua 2950 m³/min Capacidad 30 l/s	Volumen: 972 m³
Surba	200	2759,39 l	2751,8 l	Surba 2640 m³/min Capacidad 200 l/s	Volumen: 2300 m³ Cota: 2617 msnm
Pocos	Esperanza: 7 l/s El Mirto: 20 l/s San Felipe: FDS Rafael Reyes: 8.85 l/s	2600 aprox.	-	La Milagrosa 2577 m³/min Capacidad 100 l/s	Volumen: 2000 m³ Cota: 2577 msnm
Chicamocha	200	2485	2483	-	-

Otros Tanques (m³)

Cerro Pino (50)
Rincón del Carga (100 y 385)
Aso Inquilinos (400)
Cándido Quintero (100)
El Rosal (50 y 50)
Urbanización León XIII (50)
San José Alto (400)
Candido Quintero (100)

Almacenamiento total: 9157 m³

18°C Mayorm. nubla...

3:39 p. m. 7/09/2023