

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	05 de febrero de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:10 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Diego Martinez Profesional oficina de servicios públicos de Mitú, Vaupés e-mail: dimar988@gmail.com - Oldrin Osorio Torres Consultor Alcaldía municipal de Mitú, Vaupés e-mail: oldrin.j@gmail.com - Reimer Cordero Consultor Alcaldía municipal de Mitú, Vaupés e-mail: reicordero05@gmail.com - Julio Olivera Consultor Alcaldía municipal de Mitú, Vaupés - José Manuel Vasquez Leal Coordinador grupo de evaluación de proyectos MVCT e-mail: JVasquez@minvivienda.gov.co - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo para brindar asistencia técnica al municipio de Mitú, Vaupés en lo relacionado con la formulación y maduración de proyectos de preinversión que se presenten ante el mecanismo de viabilización de proyectos del Viceministerio y Agua y Saneamiento Básico (VASB) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) según lo establecido en la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia técnica sobre formulación de proyectos de preinversión en agua y saneamiento.
2. Observaciones y comentarios finales.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:


1. El MVCT inició la reunión preguntando a los participantes del municipio de Mitú ¿qué manejo tienen contemplado darle al proyecto de inversión “código 2-2019-344, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA 15 ENTRE CALLES 5 Y 20 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS” presentado a este Ministerio en octubre de 2019 mediante el radicado: 2019ER0123600 con un costo estimado en \$27,801,122,267?

El municipio de Mitú indicó que conforme a lo tratado en la reunión presencial del 31/ene/2024 celebrada en la sede administrativa del MVCT con participación del Alcalde municipal, la idea sería retirar el proyecto 2-2019-344 del mecanismo de viabilización del VASB para lo cual se procederá a consultar con el Mandatario municipal el paso a seguir sobre el particular.

El MVCT señaló que, si la intención del municipio de Mitú es presentar un proyecto de preinversión ante el mecanismo de viabilización cuyo alcance es llevar a cabo los estudios y diseños de un PMAA para la cabecera municipal, la sugerencia respetuosa es desistir o solicitar el retiro del proyecto 2-2019-344 que a la fecha tiene múltiples pendientes y aspectos estructurales sin subsanar que no le han permitido avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos de la Res. MVCT 661/2019, y en ese sentido sería conveniente enfocarse en los estudios y diseños del PMAA con el propósito de disponer de una carta de navegación que en lo sucesivo direcciona en el corto, mediano y largo plazo todas las inversiones en acueducto y alcantarillado que demanda la capital de Mitú¹.

Respecto a los requisitos para presentar proyectos de preinversión ante el mecanismo de viabilización del VASB, se recordó que en la Res. MVCT 661/2019 (Anexo 1, numeral 2.4.2) se especifica el contenido que debe tener el perfil del proyecto.

Frente al diagnóstico de la situación actual, se explicó que

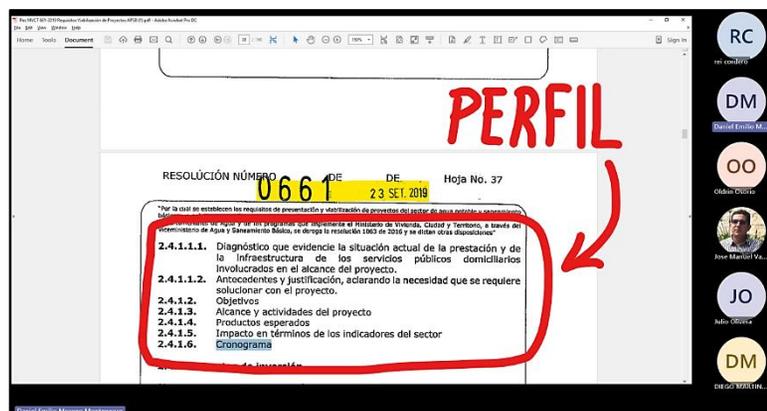


¹ El MVCT comentó que el año pasado mediante el radicado 2023EE0050622 del 05/jun/2023 se devolvió al municipio de Mitú un proyecto de inversión de \$261,632,175,020 que no cumplió los requisitos documentales del mecanismo de viabilización; el alcance de dicho proyecto de inversión era semejante al de un plan maestro de acueducto y alcantarillado (PMAA) que se denominó “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MITÚ”; fue presentado a esta Cartera en marzo de 2023 mediante el radicado 2023ER0039801.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


la información a presentar debe evidenciar con claridad el problema que afecta a la población de la cabecera municipal de Mitú relacionado con los servicios de acueducto y alcantarillado, identificando igualmente las causas y consecuencias de dicha situación.

El MVCT indicó que para formular la preinversión y desarrollar los contenidos solicitados en la Res. 661/2019, es necesario aplicar la metodología general ajustada a que refiere la Res. DNP 1450/2013 y seguir los lineamientos técnicos plasmados en las guías desarrolladas por el DNP para tal fin.

El Ministerio presentó el caso reciente de la preinversión del PMAA de la cabecera municipal de Arauca que obtuvo dentro del mecanismo de viabilización del VASB, concepto favorable sin financiación en noviembre de 2023. Se expuso el resumen de la situación actual de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado urbano de Arauca, a modo de orientar al municipio de Mitú frente al contenido, detalle y soportes documentales que deben constituir el diagnóstico del respectivo proyecto de estudios y diseños para el PMAA de Mitú.

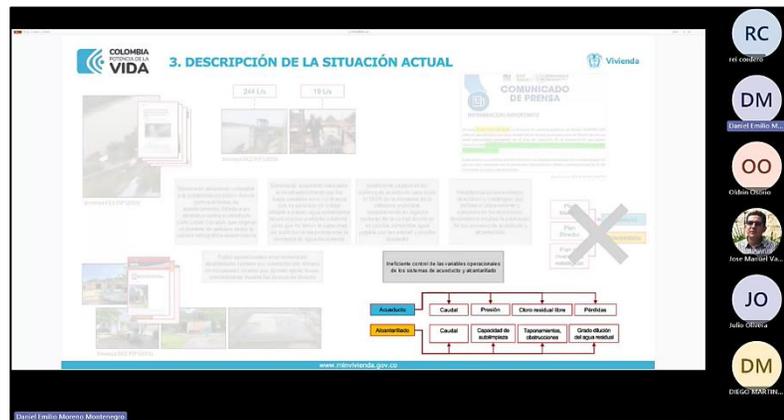

Así mismo el MVCT comentó que el catastro de infraestructura facilitado por el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado urbano de Arauca, permitió disponer de información relevante que aportó al proceso de identificación y costeo del alcance de los trabajos de campo a desarrollar por parte de la consultoría e igualmente, contribuyó para estimar las dedicaciones del equipo consultor en función de las características, extensión, limitaciones y problemas aparentes de la infraestructura existente.

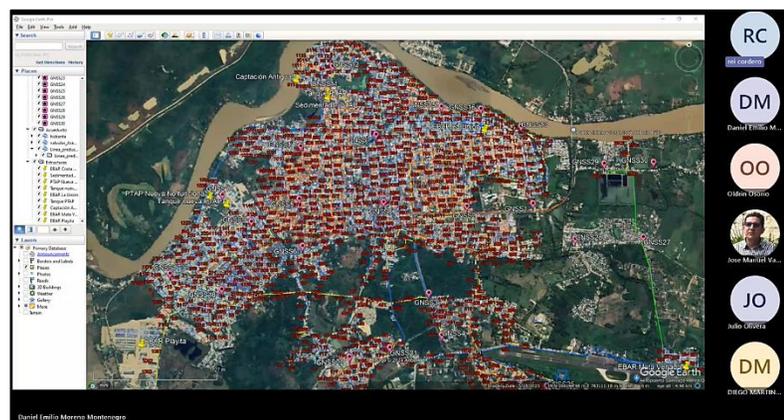


Teniendo en cuenta lo expuesto, el MVCT sugirió al municipio de Mitú emplear para elaborar el diagnóstico del perfil de la preinversión del PMAA de Mitú, la información de catastro que en su momento se levantó para el proyecto de inversión 2-2019-344 y para el proyecto de los \$261,632,175,020 devuelto al Formulador en junio/2023; con dicha

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

información de campo es posible construir un modelo hidráulico simplificado de los sistemas urbanos de acueducto y alcantarillado existentes, y a partir de sus resultados identificar en primera instancia las limitaciones que tiene la infraestructura para prestar estos servicios públicos conforme a las normas. El municipio de Mitú indicó que revisará los catastros de infraestructura disponibles y evaluará la posibilidad de utilizar tal información para alimentar el diagnóstico de la prefactibilidad del PMAA urbano de Mitú.

Continuando con el ejemplo de la preinversión del PMAA de Arauca, el MVCT presentó el esquema metodológico para llevar a cabo todos los estudios y diseños de la consultoría asociada; se explicó que la preinversión se planteó en tres fases: FASE 1 – Planeación del PMAA, FASE 2 – Estructuración del PMAA y FASE 3 – Acompañamiento a la presentación y evaluación del PMAA por parte de la instancia de financiación elegida.

De igual forma el MVCT recaló al municipio de Mitú la importancia de definir los indicadores actuales de los servicios de acueducto y alcantarillado urbano, con el objeto de tener claridad sobre el impacto que se espera alcanzar con el PMAA en beneficio de los habitantes de la cabecera municipal de Mitú.

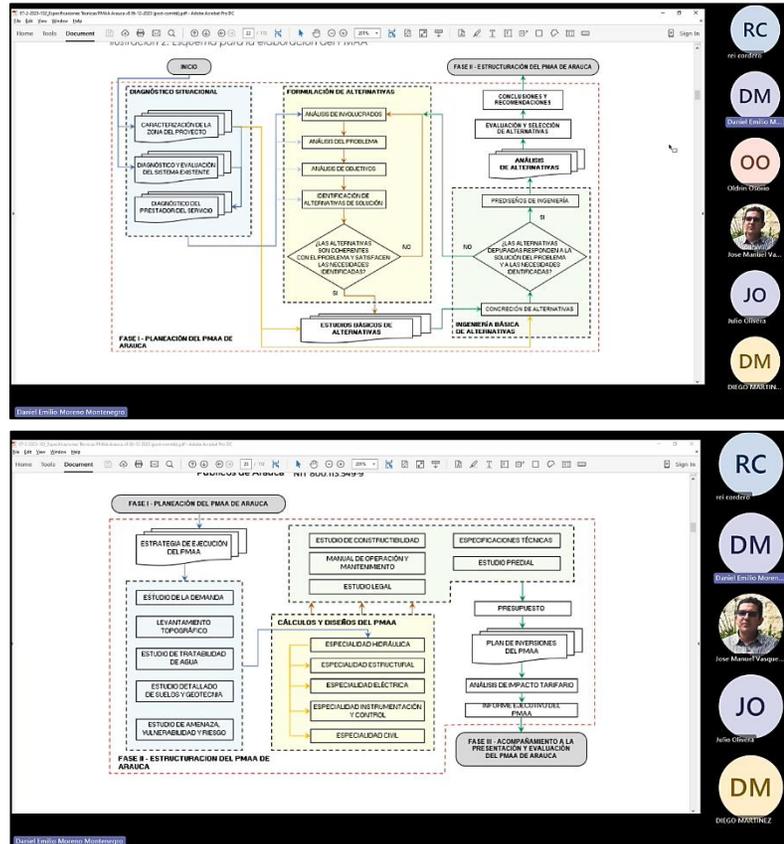

El MVCT propuso realizar periódicamente sesiones virtuales de trabajo para apoyar y asistir técnicamente al municipio de Mitú en la tarea de formular el proyecto de preinversión del PMAA de la cabecera municipal. Se acordó entre los participantes efectuar una nueva mesa de trabajo dentro de 2 semanas aproximadamente para iniciar con la revisión de la información disponible en Mitú relacionada con los servicios de acueducto y alcantarillado.

2. Por parte de los asistentes a esta mesa de trabajo no se generaron más comentarios. El MVCT agradeció la participación del municipio de Mitú. Se procedió a terminar la sesión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS:

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
--	-----	-----	

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary						
Total Number of Participants	7					
Meeting Title	Asistencia técnica formulación preinversión PMAc & Alc, Mitú					
Meeting Start Time	Mon, Feb 5, 1:56 PM					
Meeting End Time	Mon, Feb 5, 3:13 PM					
Meeting Id	b15f9a9d-0470-4fad-9012-f5ee18a18b65					
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Jose Manuel Vasquez Leal	Mon, Feb 5, 2:03 PM	Mon, Feb 5, 3:12 PM	1hr 9min	JVasquez@minvivienda.gov.co	Presenter	JVasquez@minvivienda.gov.co
DIEGO MARTINEZ	Mon, Feb 5, 2:03 PM	Mon, Feb 5, 3:12 PM	1hr 9min		Presenter	
Oldrin Osorio	Mon, Feb 5, 2:03 PM	Mon, Feb 5, 2:53 PM	50min 7sec		Presenter	
Julio Olivera	Mon, Feb 5, 2:03 PM	Mon, Feb 5, 3:13 PM	1hr 9min		Presenter	
rei cordero	Mon, Feb 5, 2:03 PM	Mon, Feb 5, 3:12 PM	1hr 9min		Presenter	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Mon, Feb 5, 2:07 PM	Mon, Feb 5, 3:13 PM	1hr 6min	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co
Oldrin Osorio	Mon, Feb 5, 3:03 PM	Mon, Feb 5, 3:12 PM	9min 32sec		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Diego Martínez, Oldrin Osorio, Reimer Cordero, Julio Olivera (municipio de Mitú).