



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 22 de julio de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Héctor Pineda, Alcaldía de Simití, Bolívar José Alexander Ortíz, Alcaldía de Simití, Bolívar Wilman Eli Quintana González, Alcalde de Simití, Bolívar Albeiro Aislant, Asesoría Externa Alcaldía de Simití, Bolívar Jhonatan, Asesoría Externa Alcaldía de Simití, Bolívar Sandra Arismendi, Alcaldía de Simití, Bolívar Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión, indicando el estado del proyecto de Simití – Bolívar. Indica que ya se remitió el requerimiento del proyecto.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Se les sugiere avanzar en las correcciones a medida que se les vayan enviando las observaciones.

Una vez el proyecto cumple con todos los requerimientos, es pasado a Comité técnico para que de la viabilidad o concepto técnico. Cuando ya se cumplan todos esos requisitos, el comité emitirá alguno de estos conceptos: viable, viable condicionado, favorable sin financiación, favorable condicionado, favorable para mitigación de riesgo o situación de desastres, no viable.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que las dudas o inquietudes pueden manejarse mediante correo electrónico o mesas de trabajo y que está presto a brindar respuesta oportuna.

De igual manera, solicita remitir un documento aclaratorio, para dar respuesta a cada una de las observaciones realizadas por el evaluador líder y los evaluadores de apoyo.

El proyecto se encuentra avalado en el componente predial.

Realiza lectura del estado del proyecto:

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Valor: 41.695.555.845

Estado: En evaluación

Tipo de evaluacion: Por requerimientos

Mesas de trabajo: 26-12-23, 01-02-24, 08-02-24, 13-02-24, 13-02-24, 16-02-24, 11-03-24, 08-04-24, 17-04-24, 07-05-24, 16-07-24

Observaciones:

Hidraulica: Se remitió evaluación. Deben corregir planos e informe hidráulico

Topografia: Se tienen observaciones al levantamiento topográfico, georreferenciación y planos. Se encuentra en evaluación de la evaluadora de apoyo

Predial: Avalado

Estructural: Se tienen observaciones acerca del cerramiento, caseta, cantidades de obra. No se presentan planos e informes firmados. Hay observaciones a las estructuras de EBAR, a las losas de apoyo y a los pozos de inspección.

Geotecnia: Se tienen observaciones a capacidad portante, geología y sismicidad, excavaciones, etc



FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Institucional: Se presentan observaciones al esquema organizacional, formato diagnóstico, plan de fortalecimiento institucional, paz y salvo por concepto de subsidios y gestión y compromisos del ente territorial. Se encuentra en evaluación de la evaluadora de apoyo.

Eléctrico: Se encuentran pendientes observaciones a la estación de bombeo y a la PTAR


Presupuestal: Presupuesto general, APU

Indica que se cumplió la entrega de subsanaciones institucionales del proyecto, pero se encuentra pendiente para el 9 de agosto de 2024, la entrega de subsanaciones hidráulicas, estructurales, geotécnicas y eléctricas.

- El alcalde William Eli Quintana, indica que el proyecto podría quedar subsanado antes del mes de noviembre de 2024. Pregunta qué correspondería hacer por parte de la entidad territorial.
- El Ingeniero Jaime Fuentes recomienda que se realicen reuniones con la Gobernación de Bolívar y la consultoría, a fin de continuar el proceso de subsanación del proyecto.
- La Ingeniera Sandra Arismendi indica que se tratarán de cumplir las expectativas dentro de lo que se requiere.

4. Cierre de la reunión

FIRMAS:

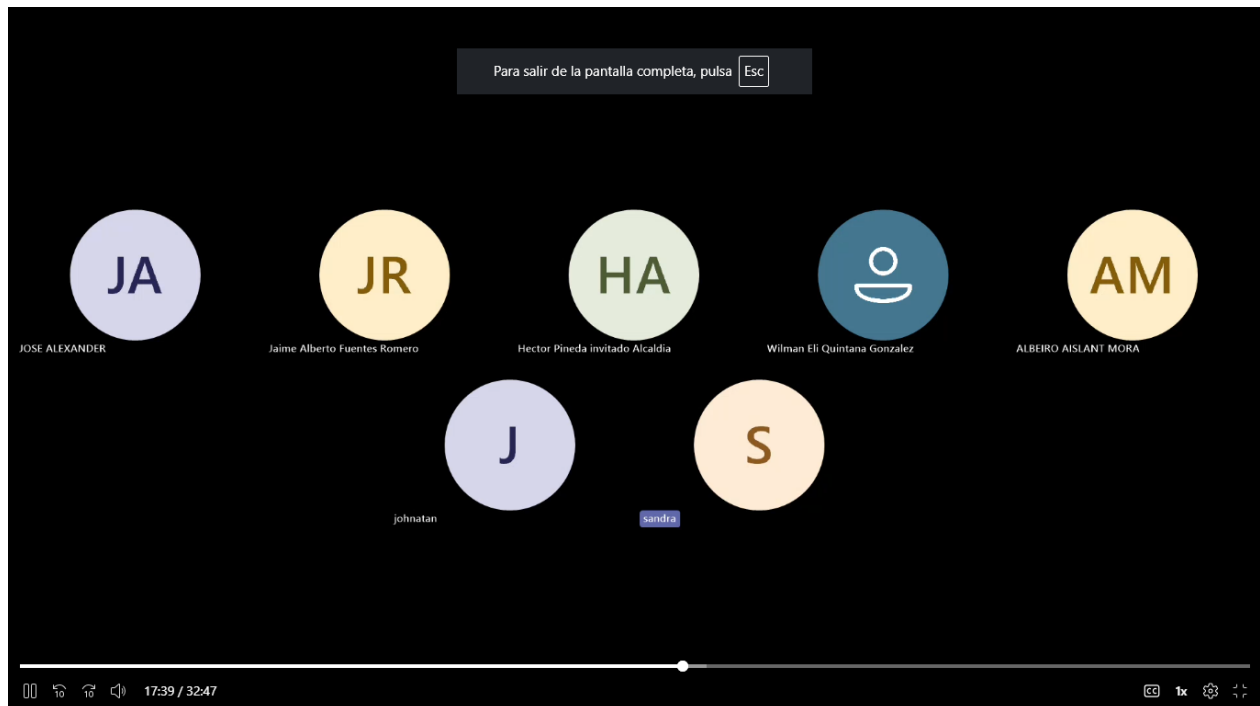



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	7/22/24, 11:02:42 AM	7/22/24, 11:48:45 AM	46 min 3 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
JOSE ALEXANDER (No comprobado)	7/22/24, 11:05:08 AM	7/22/24, 11:48:42 AM	43 min 34 s		Moderador
Hector Pineda invitado Alcaldía (No comprobado)	7/22/24, 11:13:56 AM	7/22/24, 11:54:01 AM	40 min 5 s		Moderador
Wilman Eli Quintana Gonzalez	7/22/24, 11:24:53 AM	7/22/24, 11:53:44 AM	28 min 50 s		Moderador
ALBEIRO AISLANT MORA (No comprobado)	7/22/24, 11:24:57 AM	7/22/24, 11:48:30 AM	23 min 33 s		Moderador
johnatan (No comprobado)	7/22/24, 11:25:01 AM	7/22/24, 11:54:03 AM	29 min 2 s		Moderador
sandra (No comprobado)	7/22/24, 11:28:31 AM	7/22/24, 11:54:03 AM	25 min 32 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 22-07-2024