



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 26

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 12 de febrero de 2025
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico Oscar López, Interventoría del proyecto Cristian Palma, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos Sadoc Rada, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Ademir de la Hoz, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que el proyecto tiene aval eléctrico, topográfico, predial e institucional. No he recibido subsanaciones que revisa el evaluador líder y geotécnicas. Las subsanaciones estructurales fueron radicadas.
  - El Ingeniero Julián Mesino indica que las últimas subsanaciones estructurales fueron remitidas el 19 de diciembre de 2024.


- El Ingeniero Ricardo Rueda indica que tuvieron una reunión interna sobre la parte presupuestal. Las partes técnicas no van a tener modificaciones. El 21 de febrero de 2025 se remitirán las subsanaciones presupuestales del proyecto. Indica que de las 11 observaciones del evaluador líder están ligadas a la parte presupuestal, por lo que se trabajará al tiempo. El 26 de febrero de 2025 se atenderán las observaciones realizadas por el evaluador líder. Indica que atenderá 7 documentos para el 26 de febrero y cuando se tenga presupuesto aprobado, entrega los 4 documentos faltantes.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes adquiere el compromiso de remitir observaciones a subsanaciones estructurales para el 28 de febrero de 2025.
  - El Ingeniero Julián Mesino indica que cuando se planteó la opción de relleno, se esperaba que la solución propuesta garantizara que el predio no tuviera afectación por inundación. Se decidió encausar la escorrentía. El tramo resaltado sería un tramo nuevo a construir. El canal tiene capacidad para transportar el caudal. Se plantea cambiar las tuberías de 10" por dos de 27" para entregar a un canal paralelo a la vía de Polonuevo – Baranoa. Indica que no hay cambios en lo aprobado por el evaluador líder dentro de la parte hidráulica del proyecto. Se tiene la tranquilidad de que no va a haber inundación. Se hizo un análisis de la complementación de la topografía. Se propuso un muro en gaviones. De igual manera, van a haber dos opciones de contención, siendo la primera, un muro en suelo reforzado. No se buscan recursos para la construcción del tanque. Cuando se vaya a hacer el tanque, se debe revisar el tanque, porque se debería pensar en un muro en concreto reforzado. Indica que para el 21 de febrero de 2025, remitirá las subsanaciones geotécnicas del proyecto.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el 25 de febrero de 2025.
4. Cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones presupuestales	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico	21/02/2025
2	Entrega de subsanaciones documentales y legales del proyecto	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico	26/02/2025
3	Entrega de evaluación a subsanaciones estructurales	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	28/02/2025

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
4	Entrega de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos	21/02/2025
5	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	25/02/2025

**FIRMAS:**

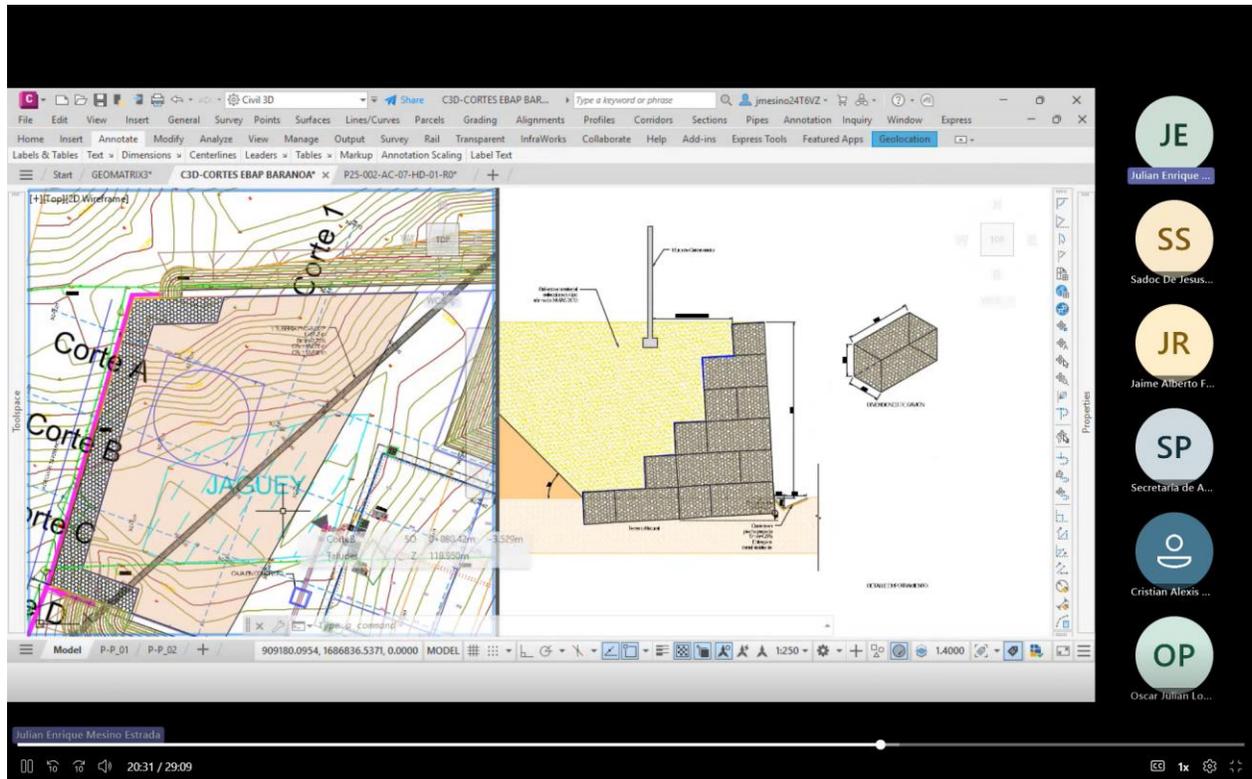



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	2/12/25, 8:59:44 AM	2/12/25, 9:33:56 AM	34 min 12 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Sadoc De Jesus Rada Santiago	2/12/25, 8:59:57 AM	2/12/25, 9:34:00 AM	34 min 2 s	sadoc.rada@unisimon.edu.co	Moderador
Secretaría de Agua Potable	2/12/25, 9:02:05 AM	2/12/25, 9:33:58 AM	31 min 53 s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Cristian Alexis Palma González	2/12/25, 9:04:25 AM	2/12/25, 9:35:21 AM	30 min 56 s		Moderador
Julian Enrique Mesino Estrada	2/12/25, 9:05:32 AM	2/12/25, 9:33:58 AM	28 min 25 s	julian.mesino@aaa.com.co	Moderador
Oscar Julian Lopez Pedroza	2/12/25, 9:20:15 AM	2/12/25, 9:33:58 AM	13 min 43 s	o.lopezp@uniandes.edu.co	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 12-02-2025