



Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. XX

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 10 de marzo de 2025
HORA:	De 11:00 AM a 12 M
LUGAR:	PLATAFORMA TEAMS
ASISTENTES:	Johanna Castellanos: Asesora cargue SUI Guayatá Johana Salamanca: Secretaria de Planeación Guayatá
INVITADOS:	No

ORDEN DEL DIA:

1. Fechas cargue SUI y SINAS
2. Recomendaciones cargue de información

DESARROLLO:

1. Fechas cargue SUI y SINAS

Se recordaron las fechas de cargue oportuno en las plataformas SUI y SINAS

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		Plazos de reporte de información Gestión 2024		Vivienda
Plataforma de reporte		Novedades		Fecha límite de reporte
1	FOT FORMULARIO ÚNICO TERRITORIAL	Reporte oportuno		15 febrero 2025
		Reporte extraordinario		1 marzo 2025
2	CUIPO Categoría Única de Información Presupuestal Ordinaria	Único plazo		20 febrero 2025
3	SUI SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	Único plazo*		30 abril 2025
		*REC		15 de marzo de 2025
		*Balance de subsidios y contribuciones		30 de marzo de 2025
4	SINAS Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico	Único plazo		30 abril 2025
	Resultados monitoreo SGP-APSB Vigencia 2024	Único plazo		30 junio 2025

www.minvivienda.gov.co


2. Recomendaciones cargue de información

Se revisó la información que se debe tener en cuenta para cada uno de los indicadores que se evalúan con base en los reportes realizados en la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar oportunamente el reporte de información en plataforma SUI	Secretaria de Planeación	15 y 30 de marzo de 2025

PANTALLAZO DE LA REUNIÓN:

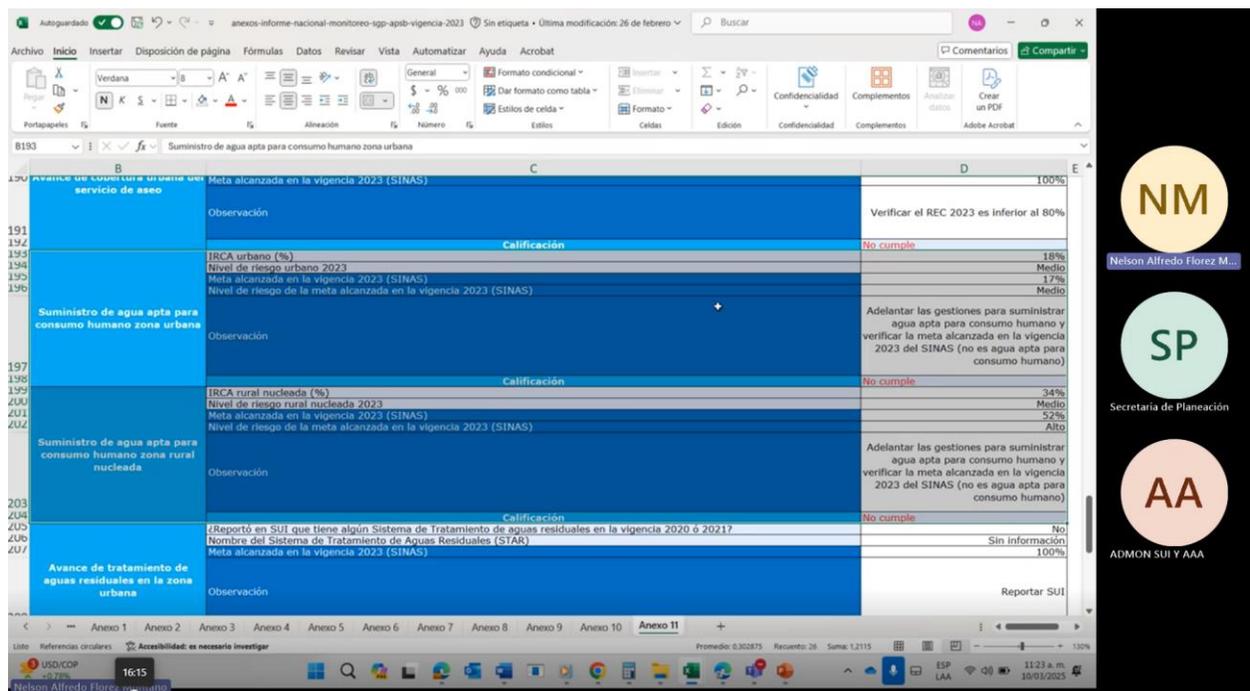

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data points:

Indicador	Observación	Calificación	Porcentaje
Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)			100%
Observación	Verificar el REC 2023 es inferior al 80%		
IRCA urbano (%)		No cumple	18%
Nivel de riesgo urbano 2023			Medio
Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)			17%
Nivel de riesgo de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)			Medio
Observación	Adelantar las gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar la meta alcanzada en la vigencia 2023 del SINAS (no es agua apta para consumo humano)		
IRCA rural nucleada (%)		No cumple	34%
Nivel de riesgo rural nucleada 2023			Medio
Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)			52%
Nivel de riesgo de la meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)			Alto
Observación	Adelantar las gestiones para suministrar agua apta para consumo humano y verificar la meta alcanzada en la vigencia 2023 del SINAS (no es agua apta para consumo humano)		
Reportó en SUI que tiene algún Sistema de Tratamiento de aguas residuales en la vigencia 2020 ó 2021?		No cumple	No
Nombre del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR)			Sin información
Meta alcanzada en la vigencia 2023 (SINAS)			100%
Observación	Reportar SUI		

On the right side of the screenshot, there are three circular icons:

- NM** (Yellow circle) - Nelson Alfredo Flórez M...
- SP** (Green circle) - Secretaria de Planeación
- AA** (Orange circle) - ADMON SUI Y AAA

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Nelson Flórez

Revisó:

Fecha: 10 de marzo 2025